Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

SUD TERRITOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-quatre, le 4 juillet à 18h05, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

**Étaient présents** : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Martine BENJAMAA, Daniel BOUR, Anissa BRIKH, Bernard CERF, Gilles COURGEY, Catherine CREPIN, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Gérard FESSELET, Daniel FRERY, Christian GAILLARD, Jean-Louis HOTTLET, Sandrine JANIAUD LARCHER, Fatima KHELIFI, André KLEIBER, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Claude MONNIER, Robert NATALE, Gilles PERRIN, Florence PFHURTER, Annick PRENAT, Jean RACINE, Jean-Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRÉLA, Pierre VALLAT et Bernard VIATTE **membres titulaires.**

**Étaient excusés** : Mesdames et Messieurs, Lounès ABDOUN-SONTOT, Jacques ALEXANDRE, Chantal BEQUILLARD, Thomas BIETRY, Philippe CHEVALIER, Catherine CLAYEUX, Roland DAMOTTE, Vincent FREARD, Imann EL MOUSSAFER, Hamid HAMLIL, Michel HOUDELAT, Sophie MARKOVIC, Anaïs MONNIER, Emmanuelle PALMA-GERARD, Nicolas PETERLINI, Fabrice PETITJEAN, Sophie PHILIPPE, Virginie REY, Frédéric ROUSSE, Lionel ROY.

**Avaient donné pouvoir :** Thomas BIETRY à Gilles COURGEY, Catherine CLAYEUX à Gilles PERRIN, Hamid HAMLIL à Thierry MARCJAN, Emmanuelle PALMA-GERARD à Sandrine JANIAUD LARCHER, Sophie PHILIPPE à Daniel FRERY et Lionel ROY à Robert NATALE.

| Date de convocation | Date d'affichage | Nombre de conseillers | |
|---|---|---|---|
| Le 27 juin 2024 | Le 27 juin 2024 | En exercice | 50 |
| | | Présents | 30 |
| | | Votants | 36 |

Le Président, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, vérifie l'existence du quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. Il cite les pouvoirs reçus.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Patrice DUMORTIER est désigné.

Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre note des éventuelles rectifications par le secrétaire de séance.
Il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération.

**2024-05-15 Budget Eau-Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'eau potable 2023**
*Rapporteur : Thierry MARCJAN*

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

*Vu les articles L.2224-5 et D. 2224-7 du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) concernant la réalisation d'un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) de l'eau potable,*
*Vu l'article L. 213-2 du code de l'Environnement concernant la publication des données du rapport sur l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr)*

Ce rapport présente un bilan des principales actions menées en 2023 par le service de l'eau potable tant sur le plan technique que financier et doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (SISPEA).

**Le Conseil communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents, décide :**

- **D'adopter le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d'eau potable 2023,**
- **D'autoriser la diffusion du présent rapport à l'ensemble des communes membres de la CCST.**

*Annexe : Rapport d'activité Eau 2023*

| | |
|---|---|
| Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.<br><br>**Et publication ou notification le** LUNDI 08 JUIL. 2024<br><br>Le Président,<br><br>COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE<br>Le Président<br>Christian RAYOT | **Le Président,**<br><br>COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE<br>Le Président<br>Christian RAYOT |

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

TERRITOIRE SUD
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

# Rapport annuel Sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'eau potable

# Exercice 2023

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

*Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs Peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire »*

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

# Table des matières

**1. Présentation générale**

1.1. Le service et son mode de gestion ..... 3
1.2. Mode de gestion du service ..... 3
1.3. Estimation de la population desservie *(D101.1)* ..... 3
1.4. Nombre d'abonnés ..... 4

**2. Caractérisation technique du service**

2.1. Plan général des infrastructures en eau potable ..... 5
2.2. Eaux brutes
2.2.1. Prélèvement sur les ressources en eau ..... 6
2.2.2. Achats d'eaux brutes ..... 6
2.3. Eaux traitées
2.3.1. Production ..... 7
2.3.2. Achats d'eaux traitées ..... 7
2.3.3. Volumes vendus au cours de l'exercice ..... 8
2.3.4. Autres volumes ..... 8
2.3.5. Volume consommé autorisé ..... 8
2.4. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) ..... 9
2.5. Bilan ..... 9

**3. Tarification de l'eau et recettes du service**

3.1. Modalités de tarification ..... 10
3.2. Facture d'eau type *(D102.0)* ..... 10
3.3. Recettes ..... 11

**4. Indicateurs de performance**

4.1. Qualité de l'eau *(P101.1 et P102.1)* ..... 13
4.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux *(P103.2B)* ..... 13
4.3. Indicateurs de performance du réseau
4.3.1. Rendement du réseau de distribution *(P104.3)* ..... 15
4.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés *(P105.3)* ..... 15
4.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau *(P106.3)* ..... 15
4.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable *(P107.2)* ..... 15
4.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau *(P108.3)* ..... 16

**5. Financement des investissements**

5.1. Montants financiers ..... 17
5.2. État de la dette du service ..... 17
5.3. Amortissements ..... 17
5.4. Présentation des opérations engagées en 2022 ..... 17
5.5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice ..... 18

**6. Tableau récapitulatif des indicateurs** ..... 19

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

# 1. Présentation générale

## 1.1. *Le service et son mode de gestion*

La politique de gestion administrative et financière ainsi que les différents investissements sont du ressort direct de :

**Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST)**
**Service des Eaux**
**Pôle Technique de Grandvillars**
**Site des Forges - 6 rue Juvénal Viellard – BP 7 – 90600 GRANDVILLARS**
**☎ : 03.84.23.50.81 – 💻 : ccst90@cc-sud-territoire.fr – www.cc-sud-territoire.fr**

L'eau potable est ainsi gérée au niveau **intercommunal depuis 2004.** Tout d'abord via des syndicats, le SIDES et le SIVOM du Sundgau, puis en **régie directe depuis 2010**.

Le service des Eaux s'est alors renforcé au gré des transferts des différents moyens, contrats et infrastructures existantes utilisés par les communes et des deux anciens syndicats.

Sa gestion est sous l'autorité du conseil communautaire, notamment grâce au :

- schéma de distribution, approuvé par la délibération n°2006-04-16 du 25 septembre 2006 portant validation du schéma directeur en eau potable,
- règlement de service, dont le version en vigueur été approuvée par la délibération n°2010-02-18 du 15 avril 2010.

Les métiers des 8 agents du service des Eaux sont liés à :

- Protection et prélèvement des eaux brutes,
- Transfert des eaux brutes,
- Désinfection des eaux brutes,
- Transfert des eaux traitées,
- Stockage des eaux traitées,
- Distribution de l'eau potable,
- Protection des ouvrages.

Et c'est depuis 2020, que le territoire desservi a correspondu à **l'intégralité du territoire de la CCST soit 27 communes :** Beaucourt, Boron, Bretagne, Brebotte, Chavanatte, Chavannes les Grands, Courcelles, Courtelevant, Croix, Delle, Faverois, Fêche l'Eglise, Florimont, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, Joncherey, Lebetain, Lepuix-Neuf, Montbouton, Réchésy, Recouvrance, Saint Dizier l'Evêque, Suarce, Thiancourt, Vellescot, Villars le Sec.

Fin 2021, **la CCST est devenue autosuffisante**, c'est-à-dire que l'intégralité de l'eau consommée par ses habitants est produite sur son territoire.

**Le service est exploité en régie directe avec autonomie financière, et il produit et distribue de l'eau potable sur les 27 communes membres de la CCST.**

## 1.2. *Estimation de la population desservie*

Est ici considérée comme un habitant desservi, toute personne, y compris les résidents saisonniers, domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est, ou peut être, raccordée.

Le service public d'eau potable dessert environ **23 628 habitants** au 31 décembre 2023.

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

## 1.3. *Nombre d'abonnés*

Le service public d'eau potable dessert **9 447 abonnés** au 31 décembre 2023 (9432 au 31/12/2022).

On peut distinguer les abonnés domestiques, des non domestiques comme les industries ou les exploitants agricoles. Les domestiques sont ceux redevables directement sur leur facture d'eau de la redevance au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique, en application de l'article L213-10-3 du code de l'Environnement. Cette redevance est reversée intégralement à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse *(www.eaurmc.fr)*.

La répartition des abonnés par communes est la suivante :

| Commune | Nombre total d'abonnés au 31/12/2022 | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2023 | Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/2023 | Nombre total d'abonnés au 31/12/203 | Variations en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaucourt | 1 815 | 1 819 | 1 | **1 820** | +0,2 % |
| Boron | 191 | 191 | 0 | **191** | / |
| Brebotte | 152 | 153 | 0 | **153** | + 0,7 % |
| Bretagne | 133 | 134 | 0 | **134** | +0,8 % |
| Chavanatte | 62 | 63 | 0 | **63** | +1,6 % |
| Chavannes-les-Grands | 154 | 154 | 0 | **154** | / |
| Courcelles | 75 | 75 | 0 | **75** | / |
| Courtelevant | 176 | 176 | 0 | **176** | / |
| Croix | 93 | 93 | 6 | **99** | + 5,4 % |
| Delle | 1 780 | 1 776 | 8 | **1 784** | -0,2 % |
| Faverois | 268 | 269 | 2 | **271** | +0,3 % |
| Fêche-l'Église | 293 | 292 | 3 | **295** | +0,3 % |
| Florimont | 191 | 189 | 5 | **194** | +1 % |
| Froidefontaine | 189 | 194 | 3 | **197** | +2,6 % |
| Grandvillars | 1 331 | 1 333 | 5 | **1 338** | +0,1 % |
| Grosne | 135 | 137 | 4 | **141** | +1,5 % |
| Joncherey | 668 | 672 | 0 | **672** | +0,6 % |
| Lebetain | 196 | 195 | 0 | **195** | -0,5 % |
| Lepuix-Neuf | 133 | 132 | 2 | **134** | +0,8 % |
| Montbouton | 212 | 212 | 0 | **212** | / |
| Réchésy | 363 | 363 | 6 | **369** | +1,7 % |
| Recouvrance | 55 | 55 | 0 | **55** | / |
| Saint-Dizier-l'Évêque | 203 | 203 | 3 | **206** | +1,5 % |
| Suarce | 209 | 210 | 0 | **210** | +0,5 % |
| Thiancourt | 129 | 127 | 0 | **127** | -1,6 % |
| Vellescot | 102 | 106 | 2 | **108** | +3,9 % |
| Villars-le-Sec | 69 | 70 | 4 | **74** | +1,4 % |
| **Total** | 9 378 | 9 393 | 54 | **9 447** | +0,2 % |

*.NB : les évolutions constatées d'abonnés peuvent être la résultante de plusieurs phénomènes : nouveaux branchements donc nouveaux abonné, individualisation de branchement collectif donc un nombre plus important d'abonnés (alors que le nombre de personnes n'a pas évolué), suppression d'un branchement donc d'un ou plusieurs abonnés ; logements inoccupés au 1er janvier.*

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

# 2. Caractérisation technique du service

2.1.

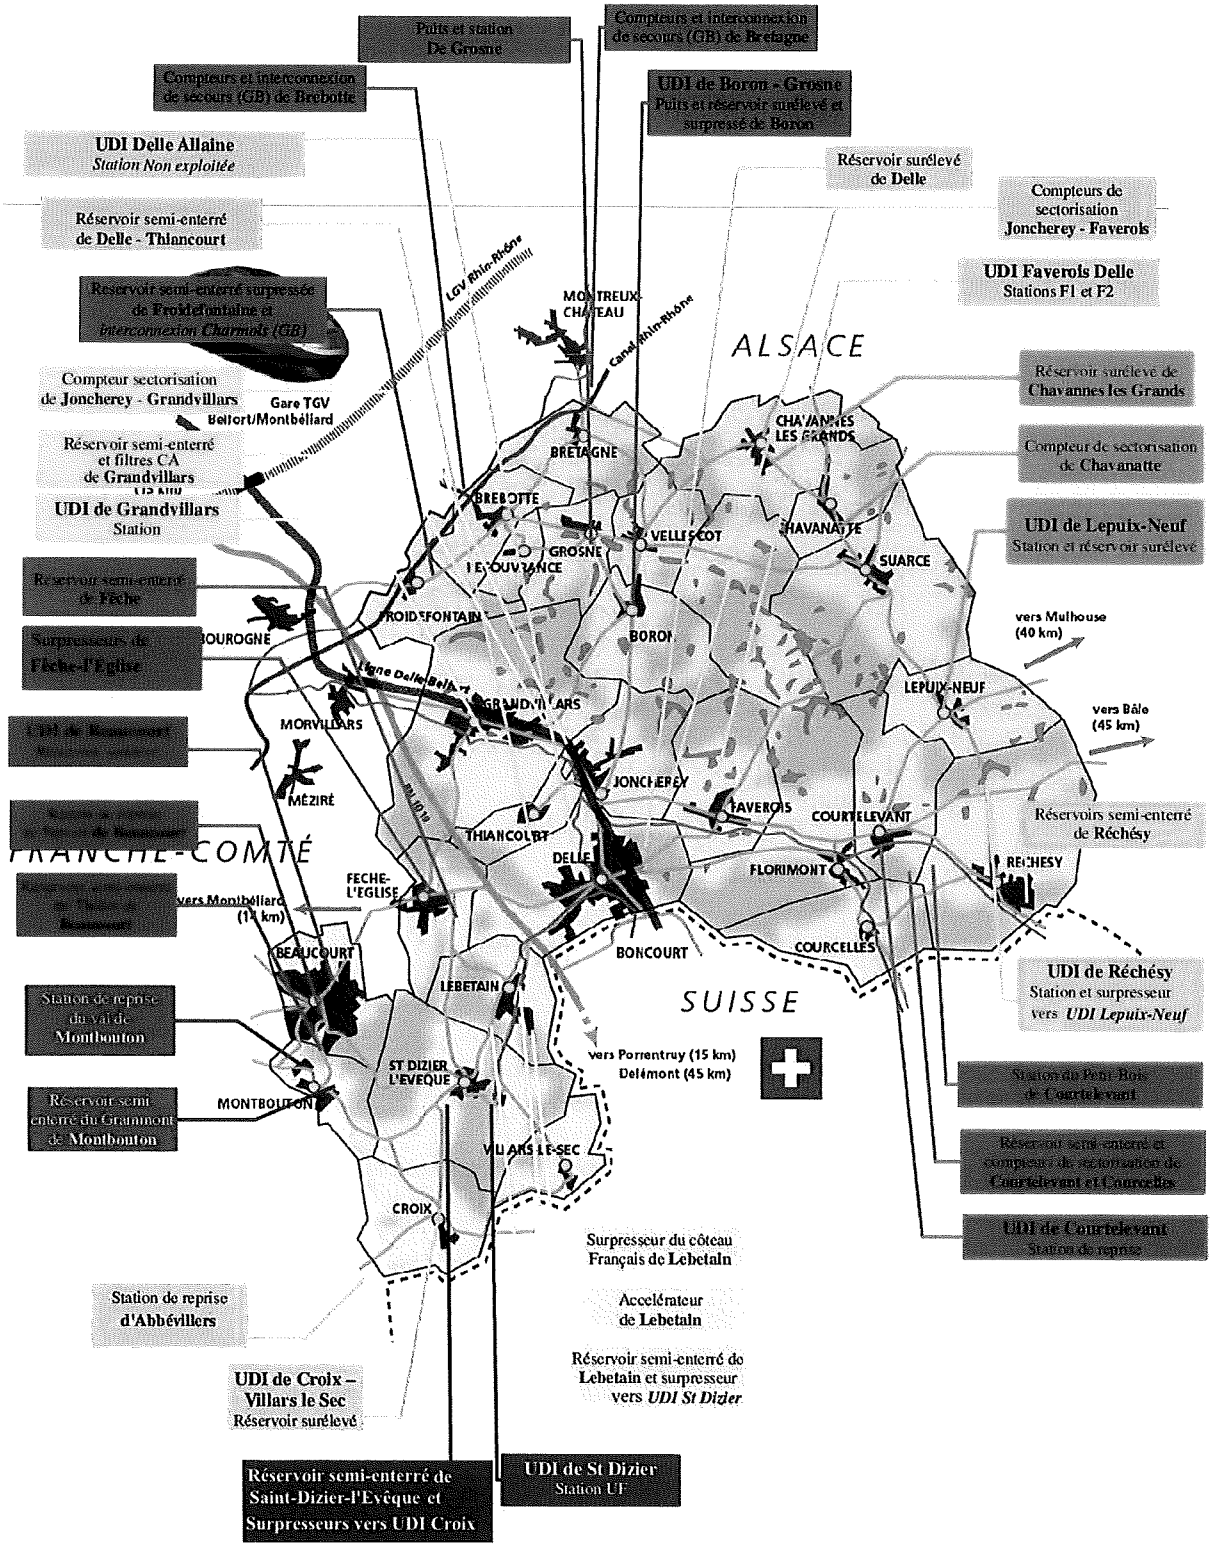


Communauté de Communes du Sud Territoire
Plan général simplifié des infrastructures en eau potable

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

## 2.2. *Eaux brutes*

### *2.1.1. Prélèvement sur les ressources en eau*

| Ressource et implantation | Nature de la ressource | Débits Autorisés (1) | Volume prélevé en 2022 en $m^3$ | Volume prélevé en 2023 en $m^3$ | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Forage de Lepuix-Neuf | Eau souterraine | --- | 98 748 | 102 267 | +3,6 % |
| Forage de Réchésy | Eau souterraine | 450 $m^3$ / jour<br>35 $m^3$ / h<br>soit 13 h max / j | 94 264 | 90 200 | -4,3 % |
| Source du Petit Bois de Courtelevant | Eau souterraine | --- | 15 834 | 16 304 | +3,0 % |
| Source du Val de St Dizier-l'Evêque | Eau souterraine | --- | 0 (2) | 0 (2) | / |
| Puits de Grandvillars | Eau souterraine | 1 000 $m^3$ / jour<br>à 50 $m^3$ / h max.<br>soit 20 h max / j | 172 884 | 186 484 | +7,9 % |
| Forage de Faverois (F1 et F2) | Eau souterraine | F1 : 2 700 $m^3$ / jour à 100 $m^3$ / h autorisés<br>F2 : 1 200 $m^3$ / j à 60 $m^3$ / h<br>soit 20 h max / j<br>Total de 3 200 $m^3$ / jour | 974 845 | 937 611 | -3,8 % |
| Forage de Boron | Eau souterraine | 432 $m^3$ / jour<br>à 18 $m^3$ / h<br>soit 24 h max / j | 94 382 | 96 768 | +2,5 % |
| Puit de Grosne | Eau souterraine | 600 $m^3$ / jour<br>25 $m^3$ / h<br>soit 24 h max / j | 64 010 | 58 001 | -9,4 % |
| **Total** | | | 1 514 967 | **1 487 635** | -1,8 % |

*(1) débits et durée de prélèvement autorisés par l'arrêté de Déclaration d'Utilité Publique (quand il existe).*
*(2) le volume prélevé est renvoyé au milieu naturel*

La totalité des volumes prélevés est puisée dans les eaux souterraines : cinq forages et 1 puit dans la nappe phréatique des Caillotis du sundgau, un puit dans la nappe alluviale de l'Allaine et deux sources captées.

### *2.1.2. Achats d'eaux brutes*

La CCST n'achète pas d'eau brute.

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

## 2.3. *Eaux traitées*

### 2.3.1. *Production d'eau potable*

| Ressource | Volume produit durant l'exercice 2022 en $m^3$ | Volume produit durant l'exercice 2023 en $m^3$ | Variation des volumes produits en % | Indice de protection de la ressource exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Forage de Lepuix-Neuf | 98 748 | 85 054 | -13,9% | 80 % |
| Forage de Rechesy | 94 264 | 90 200 | -4,3 % | 80 % |
| Captage du Petit Bois | 15 834 | 16 304 | +3,0 % | 80 % |
| Source du Val de St-Dizier | 0 (2) | 0 (2) | / | 40 % |
| Puits de Grandvillars | 172 884 | 186 484 | +7,9 % | 80 % |
| Forage de Faverois | 974 845 | 937 611 | -3,8 % | 80 % |
| Captage de Boron | 94 382 | 96 768 | +2,5 % | 80 % |
| Puit de Grosne | 64 010 | 58 001 | -9,4 % | 80 % |
| **Total produit *(V1)*** | **1 514 967** | **1 470 422** | **-2,9%** | **75 %** |

Le service possède deux stations de traitement :

- la station du Val de Saint-Dizier-l'Evêque avec un traitement sur charbon actif (l'ultrafiltration étant hors service),
- Au réservoir de Grandvillars avec deux filtres à charbon actif.

Le volume produit total peut différer du volume prélevé à cause des pertes générées sur conduite de transfert entre le puits et le réservoir, et sur les stations de traitement. C'est le cas pour Grandvillars, puisque l'eau brute prélevée n'est pas mesurée à l'entrée du filtre à charbon actif, une perte sur le traitement de 10 % est forfaitairement appliquée, comme le demande l'Agence de l'eau.

### 2.3.2. *Achats d'eaux traitées*

Les achats d'eau proviennent sur Beaucourt de Pays de Montbéliard Agglomération et sur Abbévillers du Syndicat Intercommunal des Eaux d'Abbévillers. C'est de l'eau traitée prête à être distribuée aux abonnés (hormis la rechloration en ligne si nécessaire).

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

Les volumes achetés sont les suivants :

| Fournisseur | Volume acheté durant l'exercice 2022 ($m^3$) | Volume acheté durant l'exercice 2023 ($m^3$) | Observations |
|---|---|---|---|
| Pays de Montbéliard Agglomération | 0 | 0 | Les volumes déclarés ci-avant sont ceux facturés par les fournisseurs de décembre à décembre pour PMA et d'octobre à octobre pour le SIEA |
| Syndicat des Eaux d'Abbévillers | 3 658 | 4 073 | |
| **Total *(V2)*** | **3 658** | **4 073** | |

### 2.3.3. *Volumes vendus au cours de l'exercice*

| Acheteurs | Volumes vendus durant l'exercice 2022 ($m^3$) | Volumes vendus durant l'exercice 2023 ($m^3$) | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Abonnés domestiques (1) | 1 019 450 | 944 285 | -7,4 % |
| Abonnés non domestiques | 98 836 | 114 386 | +15,7 % |
| **Total vendu aux abonnés *(V7)*** | **1 118 286** | **1 058 671** | **-4,5 %** |
| Vente d'eau au Grand Belfort (Autrechêne et Montreux) (2) | 2 806 | 1 749 | - 37,7 % |
| Echange d'eau avec le Grand Belfort sur Charmois – Bourogne (3) | 6 718 | 7 585 | +12,9 % |
| **Total vendu à d'autres services *($V_3$)*** | **9 524** | **9 334** | **-2,0 %** |

*(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.*
*(2) Dans le cas où la collectivité vend de l'eau traitée à d'autres services d'eau potable.*
*(3) La convention signée avec le GBCA ne prévoit pas de vente d'eau à proprement parlé mais d'échange d'eau qui doit être normalement à 0 sur une année civile.*

### 2.3.4. *Autres volumes*

| | Exercice 2022 en $m^3$ / an | Exercice 2023 en $m^3$ / an | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Volume consommation sans comptage (V8) | 1 500 | 1 500 | 0 % |
| Volume de service (V9) | 2 500 | 8 500 (selon estimation du schéma directeur) | 240 % |

### 2.3.5. *Volume consommé autorisé*

| | Exercice 2022 en $m^3$ / an | Exercice 2023 en $m^3$ / an | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Volume consommé autorisé (V6) | 1 122 286 | 1 078 005 | -3,9% |

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

## 2.4. *Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)*

Le linéaire du réseau de canalisations d'adduction d'eau potable géré par le service des Eaux de la CCST est au total de **250,76 kilomètres** au 31 décembre 2023 (250,48 km au 31/12/2022).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Delle | 44,38 km | Beaucourt | 33,75 km |
| Grandvillars | 27,33 km | Joncherey | 20,5 km |
| Réchésy | 11,66 km | Montbouton | 8,63 km |
| Suarce | 8,85 km | Fêche-l'Église | 7,56 km |
| Courtelevant | 7,47km | Faverois | 7,39 km |
| Lebetain | 6,24 km | Froidefontaine | 6,63km |
| Croix | 5,85 km | Saint-Dizier-l'Évêque | 5,76 km |
| Boron | 5,18 km | Grosne | 5,09 km |
| Brebotte | 4,95 km | Florimont | 4,77 km |
| Chavannes-les-Grands | 4,47 km | Courcelles | 4,30 km |
| Villars-le-Sec | 3,54 km | Bretagne | 3,53 km |
| Lepuix-Neuf | 3,35 km | Thiancourt | 3,07 km |
| Vellescot | 3,06 km | Chavanatte | 2,50 km |
| Recouvrance | 2,00 km | | |

## 2.5. *Bilan*

La **densité linéaire d'abonnés** (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de **37,7 abonnés / km au 31 décembre 2023** (37,5 abonnés / km au 31/12/2022).

Le **nombre d'habitants par abonné** (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de **2,50 habitants / abonné au 31 décembre 2023** (2,49 habitants / abonné au 31/12/2022).

La **consommation moyenne par abonné** (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de **114,1 m³ / abonné en 2023** (119,6 m³ / abonné au 31/12/2022).

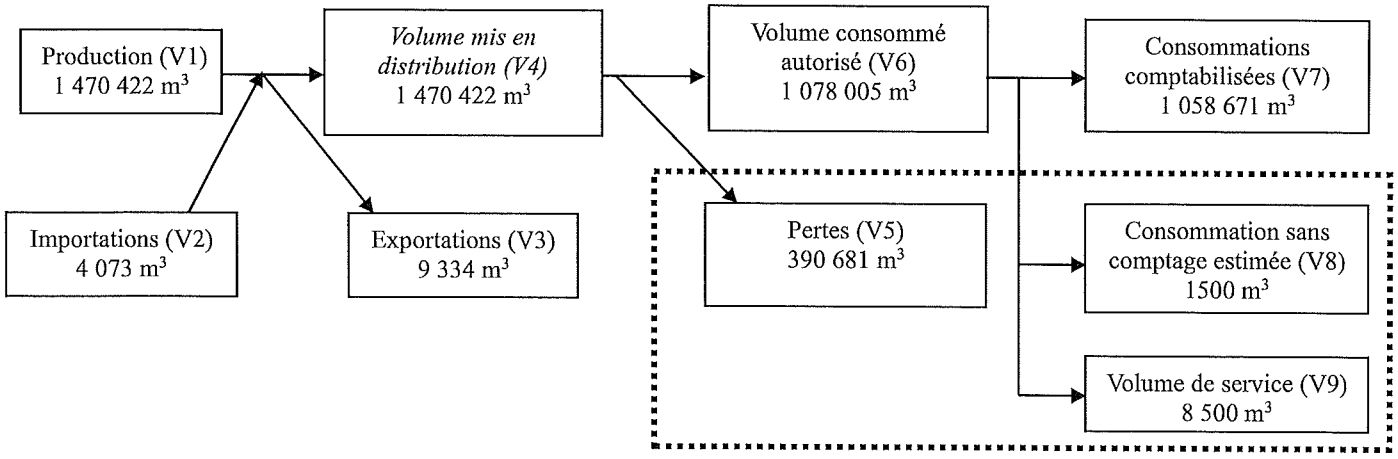

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

# 3. Tarification de l'eau et recettes du service

## 3.1. *Modalités de tarification*

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

C'est la délibération n°2016-09-11 du 8 décembre 2016, effective à compter 1er janvier 2017, qui fixe les tarifs du service d'eau potable.

Ces tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2023 sont les suivants :

- Frais d'accès au service (frais de création du dossier dans le logiciel métier) : 0 € si le point de consommation existe ou 26 € si le point de consommation est à créer au 1er janvier 2023 (inchangé par rapport à 2022).
- La part revenant à la CCST est inchangé depuis 2017.

Le prix de l'eau est le même pour chaque commune et se décompose comme suit :

| Tarifs | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Part CCST Hors Taxe** | | |
| **Abonnement DN 15mm** (1) y compris location du compteur | **19,15 € / an** | **19,15 €** |
| **Prix au m³** : de 0 à 20 000 m³ | **1,69 € / m³** | **1,69 € / m³** |
| **Prix au m³** : supérieure à 20 000 m³ | **1,52 € / m³** | **1,52 € / m³** |
| **Vente d'eau réciproque au Grand Belfort** | **Cf. délibération n°2012-07-33 et convention de vente d'eau réciproque transférée de plein droit au Grand Belfort au 01/01/2019** | |
| **Tarifs selon prestations** | **Cf. délibération 2016-09-11 du 08/12/2016** | |
| **Taxes et redevances** | | |
| **Taxes** | | |
| Taux de TVA (2) | **5,5 %** | **5,5 %** |
| **Redevances** | | |
| Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) (3) | **0,046 € / m³** | **0,046 € / m³** |
| Pollution domestique (Agence de l'eau) | **0,28 € / m³** | **0,28 € / m³** |
| VNF Prélèvement | **0 € / m³** | **0 € / m³** |

*(1) Tarif identique quelques soit le diamètre du compteur*
*(2) L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3 000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3 000 habitants et en cas de délégation de service public.*
*(3) L'Agence de l'eau nous facture 0,046 € / m3 d'eau prélevé dans les ressources par notre service. Le montant de cette redevance peut être doublé si des rendements minima ne sont pas atteints dans le cadre de la résorption des fuites sur les réseaux d'eau. Cette redevance est répercutée et inclus dans le prix du mètre-cube d'eau vendu à chaque abonné.*

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

## 3.2. *Facture d'eau type*

Les tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE, soit 120 m³/an sont :

| Facture type | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2023 | Variation en % |
|---|---|---|---|
| **Part de la collectivité HT** | | | |
| Part fixe annuelle | 19,15 € | 19,15 € | 0% |
| Part proportionnelle pour 120 m³ / an | 202,80 € | 202,80 € | 0% |
| Montant HT de la facture de 120 m³ revenant à la collectivité | 221,95 € | 221,95 € | 0% |
| **Redevances HT** | | | |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) (1) | 5,52 € | 5,52 € | 0% |
| Redevance de pollution domestique (Agence de l'eau) | 33,60 € | 33,60 € | 0% |
| VNF Prélèvement | 0,00 € | 0,00 € | 0% |
| **Taxes** | | | |
| TVA (5,5 %) | 14,06 € | 14,06 € | 0% |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m³ | 47,71 € | 47,71 € | 0% |
| **Total TTC** | 275,43 € | **275,43 €** | **0%** |
| **Prix TTC au m³** | 2,295 € | **2,295 €** | **0%** |

*(1) Le coût de cette redevance est inclus dans le prix du mètre-cube d'eau.*

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence **annuelle, et semestrielle** pour les gros consommateurs, les nouveaux arrivants ou les abonnés ayant été l'objet d'une fuite (pendant 1 an afin de s'assurer de la consommation ou du rétablissement d'une consommation normale).

La facturation est effectuée avec **une fréquence semestrielle :** 1 estimative et 1 réelle ou 2 réelles suivant les cas (gros consommateurs notamment).

**Les volumes réellement facturés au titre de l'année 2023 sont de 1 058 671 m³/an** (1 118 297 m³ / an en 2022). Cela tient notamment compte du volume dégrevé au titre de l'article 21 du règlement de service, soit 21 477 m³.

**Le prix brut de l'eau n'a pas évolué depuis le 1er janvier 2017.**

## 3.3. *Recettes*

Recettes de la collectivité concernant les ventes d'eau et travaux associés :

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

| Type de recette | Exercice 2022 en € | Exer | |
|---|---|---|---|
| Recettes vente d'eau aux usagers (1) | 2 263 412€ | 2 176 481 € | -3,8% |
| *dont parts fixes (abonnements)* | *189 932 €* | *191 800 €* | + 1% |
| Recette de vente d'eau en gros (Syndicat St Nicolas puis Grand Belfort) | 0 € | 0 € | 0 |
| Recette d'exportation d'eau brute | 0 € | 0 € | 0 |
| **Total recettes de vente d'eau** | **2 263 412 €** | **2 176 481 €** | -3,8% |
| Recettes liées aux travaux | 66 718 € | 82 082 € | +23% |
| Contribution exceptionnelle du budget général | 0 € | 0 € | 0 |
| Autres recettes (rattachement de produits) | 0 € | 0 € | 0 |
| **Total autres recettes** | **66 718 €** | **82 082 €** | +23 % |
| **Total des recettes** | **2 330 130 €** | **2 258 563 €** | -3,1 % |

*(1) Les recettes d'eau incluent la redevance pollution qui est perçue par notre collectivité puis reversée intégralement à l'Agence de l'eau. Cela a représenté 258 215 € en 2023 (270 973€ en 2022).*

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

# 4. Indicateurs de performance

## 4.1. *Qualité de l'eau*

Les valeurs suivantes sont fournies au service et à chaque commune concernée, par l'Agence Régionale de Santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le code de la santé publique (ou ceux réalisés à la demande du service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

| Analyses | Nombre de prélèvements réalisés exercice 2022 | Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2022 | Nombre de prélèvements réalisés exercice 2023 | Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Microbiologie | 103 | 1 | 124 | 0 |
| Nitrates | 28 | 0 | 35 | 0 |
| Pesticides et Métabolites | 11 | 0 | 14 | 0 |

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de conformité} = \frac{\text{nombre de prélèvements réalisés} - \text{nombre de prélèvements non conformes}}{\text{nombre de prélèvements réalisés}} * 100$$

| Analyses | Taux de conformité exercice 2022 | Taux de conformité exercice 2023 |
|---|---|---|
| Microbiologie *(P101.1)* | 99 % | 100 % |
| Nitrates | 100% | 100 % |
| Pesticides et Métabolites | 100 % | 100 % |

## 4.2. *Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux*

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013).

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

**La valeur de cet indice varie entre 0 et 120** (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

| | Nombre de points | Valeur | Points potentiels |
|---|---|---|---|
| **PARTIE A : PLAN DES RESEAUX** (15 points) | | | |
| VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | **10** |
| VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point | Oui | **5** |
| **PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX**<br>(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions (1) | Oui | **15** |
| VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) | | Oui | |
| VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 100% | |
| VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions (2) | 55% | **10** |
| **PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX**<br>(75 points maximum qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
| VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux | oui : 10 points<br>non : 0 point | Non | **0** |
| VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | **10** |
| VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux | oui : 10 points<br>non : 0 point | Non | **0** |
| VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (3) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | **10** |
| VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées | oui : 10 points<br>non : 0 point | Non | **0** |
| VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Non | **0** |
| VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Non | **0** |
| VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux | oui : 5 points<br>non : 0 point | Non | **0** |
| **P103.2B - TOTAL** | **120** | - | **60** |

*(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*

*(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.*

*(3) Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5*

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

## 4.3. *Indicateurs de performance du réseau*

### 4.3.1. *Rendement du réseau de distribution*

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcule ainsi :

$$\text{rendement du réseau} = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut :

$$\text{part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{V_7}{V_4}$$

| | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Rendement du réseau | 74,10% | 73,31% |
| Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) en m³ / jour / km | 16,58 | 16,02 |
| Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire) | 74,10% | 73,31 % |

### 4.3.2. *Indice linéaire des volumes non comptés*

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

Pour l'année 2023, **l'indice linéaire des volumes non comptés est de 0,11 m³/jour/km** (0,04 en 2022).

### 4.3.3. *Indice linéaire de pertes en réseau*

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

Pour l'année 2023, **l'indice linéaire des pertes est de 4,54 m³/j/km** (4,29 en 2022).

### 4.3.4. *Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable*

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Linéaire renouvelé en km | 0,10 | 0,72 | 2,41 | 1,50 | 0,64 |

Au cours des cinq dernières années, **5,37 km de linéaire de réseau ont été renouvelés**.

Pour l'année 2023, le **taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0,26 %** (0,60 en 2022).

## 4.4. *Indice d'avancement de protection des ressources en eau*

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

| | |
|---|---|
| 0% | Aucune action de protection |
| 20% | Études environnementales et hydrogéologiques en cours |
| 40% | Avis de l'hydrogéologue rendu |
| 50% | Dossier déposé en préfecture |
| 60% | Arrêté préfectoral |
| 80% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) |
| 100% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application |

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2023, **l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 78,9 %** (78,9% en 2022).

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

# 5. Financement des investissements

## 5.1. *Montants financiers*

| | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant l'exercice budgétaire | 837 477 € | 503 129 € |
| Montants des subventions en € | 0 € | 103 310 € |
| Montants des contributions du budget général en € | 0 € | 0 € |

## 5.2. *État de la dette du service*

L'état de la dette au 31 décembre 2023 fait apparaître les valeurs suivantes :

| | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû en €) | 4 606 484 € | 4 886 648 € |
| Montant remboursé durant l'exercice en € | 219 836 € | 215 386 € |
| | 99 216 € | 154 918 € |

## 5.3. *Amortissements*

Pour l'année 2023, **la dotation aux amortissements a été de 554 624 €** (529 743 € en 2022).

## 5.4. *Présentation des opérations engagées en 2023*

Nos investissements ont été **marqués par une gestion patrimoniale impactée** directement ou indirectement **par l'exploitation** de nos infrastructures ou réseaux (sites de production, stockage d'eau ou distribution), **notre schéma directeur** et la **coordination des chantiers** avec le service assainissement et les autres communes.

Ainsi, l'année 2023 a vu se poursuivre, se réaliser ou se préparer :

**Travaux sur les ouvrages :**

.RAS

**Travaux sur le réseau public :**

Le renouvellement de 645 m de conduites, rue du Caporal Peugeot à Joncherey.
38 fuites localisées et réparées sur le réseau principal.
60 branchements individuels, réparés ou complètement renouvelés.
16 branchements neufs.

**Etudes :**

Continuation du nouveau Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable,
Continuation des analyses d'autocontrôle des captages,
Continuation du projet « l'Eau d'Ici » visant à reconquérir la qualité des eaux captées.

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

**Modernisation du service :**

Le déploiement de la télé-relève des compteurs d'eau à Recouvrance et Brebotte.

## 5.5. *Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante*

La délibération 2015-05-22 du 2 juillet 2015 acte les évolutions du tarif de l'eau pour les trois prochaines années ainsi que les actions retenues par la commission eau – assainissement du 21 avril 2015. Ci-dessous un extrait de la dite délibération.

« Ce prix est élaboré afin :

- de **répondre à nos besoins et à nos charges** et d'équilibrer au minimum le budget de l'eau,
- de **permettre la mise en œuvre du schéma directeur** en eau potable validé en septembre 2006,
- de **réaliser les différents investissements indispensables et nécessaires** à la production, au stockage et à la distribution d'eau potable sur notre périmètre d'intervention,
- de **faciliter une bonne gestion patrimoniale**.

Les travaux programmés s'articulent autour des différents axes suivants :

- protection des ressources et **qualité de l'eau**,
- **sécuriser le stockage** par la réfection des ouvrages,
- **sécuriser et augmenter nos capacités de production d'eau potable**,
- **renouveller et ou renforcer les réseaux de distribution**,
- **améliorer la gestion** des infrastructures,
- pérenniser et développer notre régie directe.

Ils auront pour objectifs à :

- **poursuivre et finir la sécurisation complète** de l'alimentation en eau des Unités de Distribution (UDI) de Faverois (incluant Delle, Joncherey, Lebetain), Grandvillars, Beaucourt (incluant Fêche-l'Eglise et Montbouton), Lepuix-Neuf (incluant Suarce, Chavanatte et Chavannes les Grands), S$^{t}$ Dizier-l'Evêque et Croix (incluant Villars le Sec) ; ceci passe par des réhabilitations lourdes de certains réservoirs semi-enterrés (Réchésy, Froidefontaine, Boron, etc.) et la création d'interconnexions (Faverois-Suarce, Grandvillars-Grosne).

- **maintenir nos capacités de production** d'eau potable,

- **redonner** au service à moyen terme **des capacités d'autofinancement** pour poursuivre notamment le renforcement et le renouvellement de nos différents réseaux et permettre ainsi un maintien voire une amélioration de nos différents ratios (rendements, Indices Linéaire de Perte (ILP), etc.),

- moderniser le service et pérenniser son activité dans un cadre sanitaire plus stricte.

Envoyé en préfecture le 08/07/2024
Reçu en préfecture le 08/07/2024
Publié le
ID : 090-249000241-20240704-2024_05_15-DE

# 5. Tableau récapitulatif des indicateurs

| | | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|
| **Indicateurs descriptifs des services** | | | |
| D101.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis | 23 500 | 23 628 |
| D102.0 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] | 2,295 | 2,295 |
| **Indicateurs de performance** | | | |
| P101.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie | 99 % | 100 % |
| P102.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques | 100 % | 100 % |
| P103.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 60 | 60 |
| P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 74,10 % | 72,59 % |
| P105.3 | Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] | 0,04 | 0,11 |
| P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] | 4,29 | 4,54 |
| P107.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable | 0.60 % | 0,26 % |
| P108.3 | Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau | 78,9 % | 78,9 % |
| P109.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³] | 0,035 | 0,020 |